

---

## Rapport d'essai

### Champ électromagnétique in situ

Selon le protocole ANFR/DR 15-4 du 28 août 2017

---

Référence du rapport d'essai	R.SO9066_1.1CPL
Commune	CASTRES
Adresse du site	RUE Comte Emmanuel de las Cases

Rédaction	Charles Stacchino	
Vérification/Approbation	Arnaud Rioux	

Ce document comporte 43 pages.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Exem – 39 Avenue Crampel – 31400 Toulouse – Siret : 523 968 659 00038

Tél : 05-61-62-96-36 – E-Mail : contact@exem.fr

SAS au capital de 101 500 €- R.C.S. Toulouse 523 968 659 – APE : 7112B



## Table des matières

<b>1 Synthèse</b>	<b>5</b>
1.1 Principaux résultats . . . . .	5
1.2 Déclaration de conformité . . . . .	5
<b>2 Références</b>	<b>6</b>
<b>3 Objet de l'essai, expression de la demande et conditions de la mesure</b>	<b>7</b>
3.1 Objet . . . . .	7
3.2 Expression de la demande . . . . .	7
<b>4 Analyse du site</b>	<b>8</b>
4.1 Émetteurs environnants . . . . .	8
4.2 Émetteurs visibles depuis le site de mesure . . . . .	8
4.3 Relevés intermédiaires . . . . .	10
<b>5 Point de mesure A</b>	<b>13</b>
5.1 Description du point de mesure . . . . .	13
5.2 Conditions de mesure . . . . .	14
5.3 Cas A . . . . .	15
5.4 Mesures par service . . . . .	16
5.5 Analyse de cohérence . . . . .	17
5.6 Graphe des résultats par service . . . . .	18
<b>A Résultats de mesure</b>	<b>19</b>
A.1 Résultat pour le point de mesure A . . . . .	19
<b>B Reportage photo et informations privées</b>	<b>21</b>
<b>C Système de mesure et incertitude de mesure</b>	<b>36</b>
C.1 Système de mesure . . . . .	36
C.2 Certificats d'étalonnage . . . . .	37
C.3 Détails des incertitudes de mesure . . . . .	42

## Révisions

Indice	Date	Nature des révisions
A	06/10/2020	Edition initiale

# 1 Synthèse

## 1.1 Principaux résultats

Au point retenu A, situé RUE Comte Emmanuel de las Cases – 81100 CASTRES, la valeur du cas A est mesurée à 1,27 V/m. La valeur limite de référence la plus faible dans la bande de fréquence est de 27,5 V/m.

Le service pour lequel le niveau maximal a été mesuré à 1,29 V/m est : *WiFi-RLAN*.

## 1.2 Déclaration de conformité

Les niveaux de champ obtenus au cas A étant inférieurs à 6 V/m, la conformité du niveau d'exposition au champ électromagnétique dans la bande 100 kHz – 6 GHz vis-à-vis du décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 est donc déclarée<sup>1</sup>.

---


1. Pour déclarer ou non la conformité, il n'est pas tenu compte de l'incertitude associée aux résultats.

## 2 Références

La version actuelle du protocole est la version ANFR/DR 15-4 du 28 août 2017. Il est disponible sur le site de l'Agence [www.anfr.fr](http://www.anfr.fr).

Le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L32 du code des Postes et Communications électroniques est relatif aux valeurs-limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques.

Le graphe suivant fournit les valeurs-limites du champ électrique avec quelques exemples d'application.

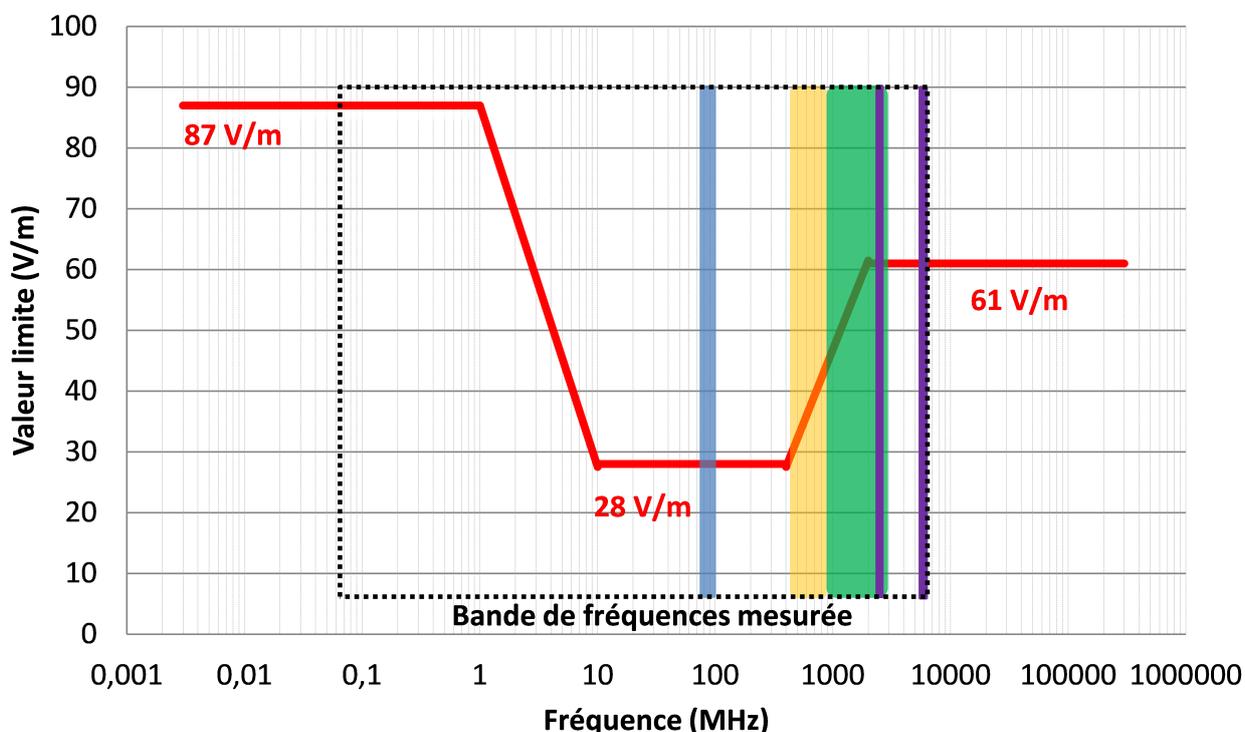

- FM : Radiodiffusion sonore analogique
- TNT : Télévision Numérique Terrestre
- Téléphonie mobile et haut débit mobile : 2G, 3G et 4G
- WiFi : Réseau locaux radioélectriques utilisant la technologie WiFi

## 3 Objet de l'essai, expression de la demande et conditions de la mesure

### 3.1 Objet

L'objet du document est de présenter les résultats des mesures de champ électromagnétique in situ effectuées suivant le protocole de l'Agence nationale des fréquences par rapport aux valeurs limites d'exposition du public.

La prestation a été réalisée conformément à la commande n° 19128967 effectuée par INEO MIDI-PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON situé Chez GBS Services - CSP fournisseurs 21078 DIJON CEDEX.

Les résultats de champ électromagnétique ne valent que pour l'emplacement spécifié et à la date des mesures.

L'essai couvre la bande 100kHz – 6GHz. Il est réalisé en ondes formées, la mesure de l'intensité d'une seule composante électrique ou magnétique est donc suffisante.

### 3.2 Expression de la demande

L'objectif de la demande est de :


- Vérifier la conformité de l'exposition aux valeurs réglementaires
- Connaître le détail de l'exposition pour un ou plusieurs services (Télévision, radio FM, Téléphonie mobile, DECT, WiFi...)
- Connaître l'exposition par émission pour l'ensemble des services

Pour répondre à cet objectif, l'essai a été réalisé suivant le cas B du protocole de mesure . Le point de mesure est choisi en zone publique à l'emplacement du maximum de champ relevé. À la demande de la personne qui sollicite la mesure, le point de mesure peut être différent de l'emplacement du maximum de champ relevé. Le choix du point de mesure est précisé dans le rapport.

## 4 Analyse du site

### 4.1 Émetteurs environnants

La vue satellite du site de mesure ainsi que les émetteurs environnants sont représentés ci-après.

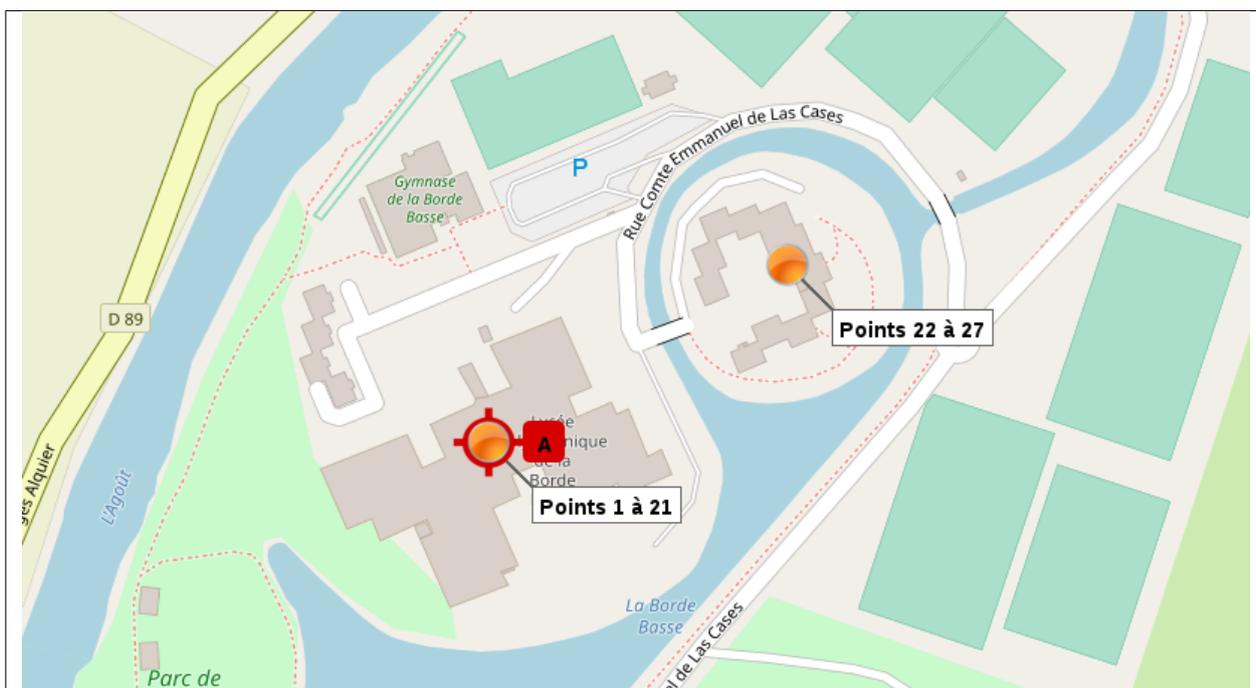

© OpenStreetMap contributors / Licence : <http://www.openstreetmap.org/copyright>

Nombre de points de mesure

1



Relevés intermédiaires



Point de mesure retenu



Téléphonie mobile



TV



Radio FM



Autres stations

### 4.2 Émetteurs visibles depuis le site de mesure

Le ou les émetteurs visibles depuis le site de mesure sont représentés ci-après :

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Émetteur visible n° 1

Type: Autres



### 4.3 Relevés intermédiaires

Pour l'identification du point de mesure, l'analyse du site a conduit à effectuer des relevés intermédiaires à une hauteur de 150 cm pour déterminer le point d'amplitude de champ maximale et des points d'intérêts particuliers notamment les lieux accessibles au public.

Les relevés intermédiaires pour le point de mesure A sont fournis dans le tableau suivant :

N°	Nom du lieu	Latitude	Longitude	Niveau de champ (V/m)	Point retenu
1	RDC - Hall devant la salle informatique	43,62689639	2,25852728	0,13	
2	RDC - Hall principal	43,62689639	2,25852728	0,37	
3	RDC - Devant la salle 304	43,62689639	2,25852728	0,38	
4	Étage 1 - Bâtiment science - devant la salle 310	43,62689639	2,25852728	0,34	
5	Étage 1 - Bâtiment science - devant le labo SVT	43,62689639	2,25852728	0,35	
6	Étage 2 - Bâtiment science - devant la salle 321	43,62689639	2,25852728	0,29	
7	Étage 2 - Bâtiment science - dans le labo de chimie	43,62689639	2,25852728	1,21	A
8	Étage 3 - Bâtiment science - salle des professeurs	-	-	0,4	
9	Étage 3 - Bâtiment science - salle 333	43,62689639	2,25852728	0,33	
10	Étage 4 - Bâtiment science - devant la salle 342	43,62689639	2,25852728	0,37	
11	Étage 4 - Bâtiment science - salle 341	43,62689639	2,25852728	0,25	

12	Étage 4 - Bâtiment science - labo de physique	43,62689639	2,25852728	0,35	
13	Bloc B - étage 2 - salle 214	43,62689639	2,25852728	0,18	
14	Bloc A - Étage 1 - Devant la salle 115	43,62689639	2,25852728	0,48	
15	Bloc A - Étage 2 - Devant la salle 128	43,62689639	2,25852728	0,35	
16	Bloc B - Étage 2 - Devant la salle 220	43,62689639	2,25852728	0,52	
17	Bloc B - Étage 2 - Devant la salle 225	43,62689639	2,25852728	0,41	
18	RDC - Département GEII - devant la salle 505	43,62689639	2,25852728	0,8	
19	RDC - Salle Meleec	43,62689639	2,25852728	0,22	
20	RDC - Bâtiment 23 - devant la salle 209	43,62689639	2,25852728	0,35	
21	RDC - Bâtiment 23 - Salle informatique	43,62689639	2,25852728	0,29	
22	Étage 1 - Bâtiment 11 - Devant la salle 615	43,62782054	2,26067305	0,41	
23	Étage 1 - Bâtiment 11 - Devant la salle 610	43,62782054	2,26067305	0,51	
24	Étage 2 - Bâtiment 11 - Devant la salle 625	43,62782054	2,26067305	0,35	
25	RDC - Bâtiment 13 - Devant la salle 702	43,62782054	2,26067305	0,45	
26	Étage 1 - Bâtiment 13 - Devant la salle 713	43,62782054	2,26067305	0,51	

27	Étage 2 - Bâtiment 13 - Devant la salle 725	43,62782054	2,26067305	0,26	
----	--	-------------	------------	------	--

Niveau de sensibilité de la sonde : 0,38 V/m. Pour les niveaux mesurés inférieurs à la sensibilité de la sonde, les valeurs indiquées sont données à titre informatif.

Le lieu de mesure retenu est le suivant :

Point de mesure retenu	Localisation	Raison du choix <sup>12</sup>	Type de mesure effectuée
7	Étage 2 - Bâtiment science - dans le labo de chimie	Maximum	Cas B

1. Maximum : Le point de mesure a été choisi à l'emplacement du maximum de champ relevé

2. Demande : Le point de mesure a été choisi à la demande de la personne qui sollicite la mesure

## 5 Point de mesure A

### 5.1 Description du point de mesure

	Point de mesure A
---	-------------------

Vue satellite



Photo du point de mesure



© OpenStreetMap contributors / Licence : <http://www.openstreetmap.org/copyright>


Voie ou lieu-dit	RUE Comte Emmanuel de las Cases	Coordonnées GPS	
Code postal	81100	Latitude	Longitude
Ville	CASTRES	43,62689639	2,25852728
Étage	—		
Appartement	—		

## 5.2 Conditions de mesure

<b>Date de la mesure</b>	06/10/2020
<b>Heure début</b>	10:29
<b>Heure fin</b>	12:29
<b>Température</b>	19,3 °C
<b>Hygrométrie</b>	68,7 %
<b>Type d'environnement</b>	Public
<b>Lieu d'habitation</b>	Non
<b>Périmètre de sécurité</b>	Non
<b>Mesure en intérieur</b>	Oui
<b>Condition champ lointain</b>	Oui
<b>Mesure coopérative</b>	Non

### 5.3 Cas A

Une moyenne spatiale est effectuée sur trois hauteurs (à 110 cm, 150 cm et 170 cm) comme illustré ci-après.

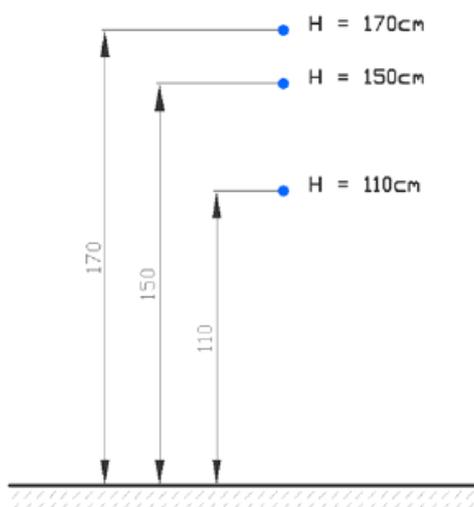

Indice lieu de mesure	Bande de fréquence	Niveau de champ (V/m)		Incertitude <sup>3</sup> (%)	
		Valeur par hauteur	Moyenne spatiale		
A	100 kHz à 6 GHz	1,10 m	1,15	1,27	70,2
		1,50 m	1,21		
		1,70 m	1,42		

Niveau de sensibilité de la sonde : 0,38 V/m. Pour les niveaux mesurés inférieurs à la sensibilité de la sonde, les valeurs indiquées sont données à titre informatif.

Pour la téléphonie mobile, avec les technologies actuellement déployées et les usages actuels, le niveau relevé au cas A dans la journée, et ceci quelle que soit l'heure, est un bon indicateur de l'exposition, en général proche de celui que l'on constaterait en faisant des mesures en continu moyennées sur six minutes : l'amplitude des variations dans la journée constatée dans les études est en général faible, inférieure à 30 %.

3. Intervalle de confiance de 95%

## 5.4 Mesures par service

Les mesures se sont déroulées selon le cas B du protocole avec une moyenne spatiale effectuée de la même manière qu'au cas A.


Les mesures par service ont donné les résultats suivants :

Service	Niveau de champ (V/m)	Valeur limite minimale d'exposition (V/m)
<i>HF</i> (ondes courtes, moyennes et longues) [100 kHz; 30 MHz]	< 0,05	27,5
<i>PMR</i> (Réseaux radio mobile professionnels) [30 MHz; 47 MHz] ∪ [68 MHz; 87,5 MHz]	< 0,05	28
<i>FM-RNT</i> (Radiodiffusion sonore) [87,5 MHz; 108 MHz] ∪ [174 MHz; 223 MHz]	< 0,05	28
<i>PMR-Balises-Objets communicants</i> [108 MHz; 880 MHz] (hors RNT, TV et téléphonie mobile) GSM-R (Réseau téléphonie mobile ferroviaire) [921 MHz; 925 MHz]	< 0,05	27,5
<i>TV</i> [47 MHz; 68 MHz] ∪ [470 MHz; 694 MHz]	< 0,05	28
<i>Téléphonie mobile bande 700 MHz</i> [758 MHz; 788 MHz]	< 0,05	37,8
<i>Téléphonie mobile bande 800 MHz</i> [791 MHz; 821 MHz]	< 0,05	38,6
<i>Téléphonie mobile bande 900 MHz</i> [925 MHz; 960 MHz]	< 0,05	41,8
<i>Radars-Balises-FH</i> (Faisceau hertzien) [960 MHz; 1710 MHz]	< 0,05	42,6
<i>Téléphonie mobile bande 1800 MHz</i> [1805 MHz; 1880 MHz]	< 0,05	58,4
<i>DECT</i> (Téléphones sans fil domestiques numériques) [1880 MHz; 1900 MHz]	< 0,05	59,6
<i>Téléphonie mobile bande 2100 MHz</i> [2100 MHz; 2170 MHz]	< 0,05	61
<i>Téléphonie mobile bande 2600 MHz</i> [2620 MHz; 2690 MHz]	< 0,05	61
<i>Radars-BLR</i> (Boucle locale radio)- <i>FH</i> (Faisceau hertzien) [2200 MHz; 6000 MHz] (hors WiFi-RLAN et téléphonie mobile)	< 0,05	61
<i>WiFi-RLAN</i> (Réseaux locaux radioélectriques) [2400 MHz; 2483,5 MHz] ∪ [5150 MHz; 5350 MHz] ∪ [5470 MHz; 5725 MHz]	1,29	61
<b>Cumul des services</b>	1,29	

## 5.5 Analyse de cohérence

Le niveau cumulé sur l'ensemble des services considérés est 1,8 % supérieur au résultat issu de la sonde large bande.

## 5.6 Graphe des résultats par service

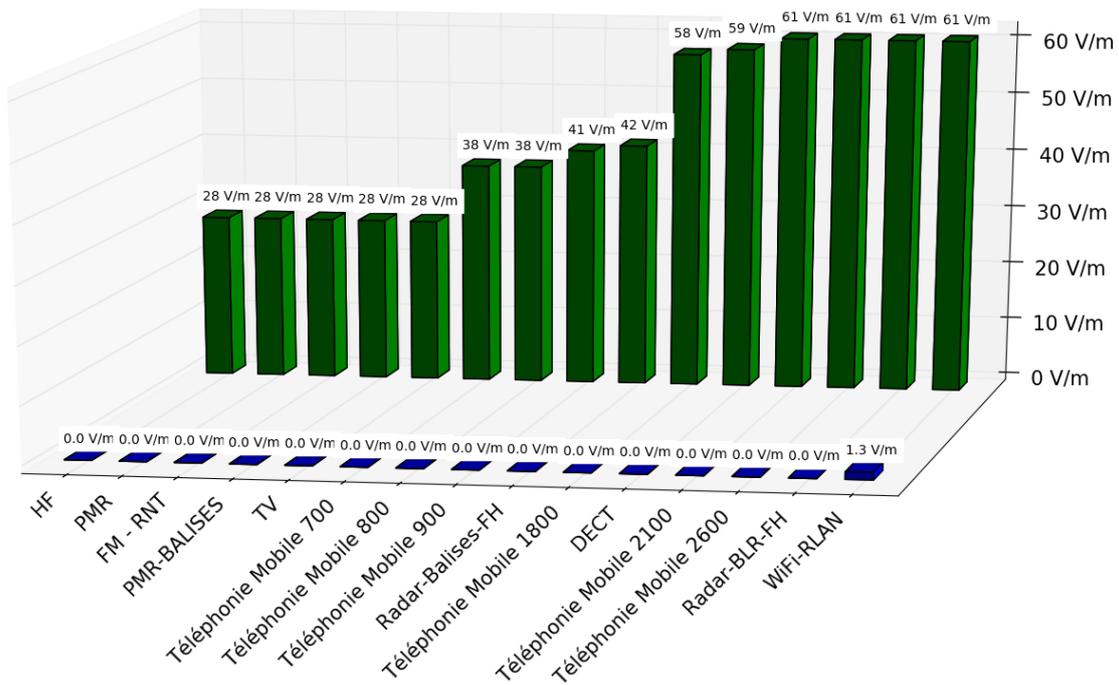

■ Valeur limite d'exposition par service

■ Valeur mesurée par service

# Appendices

## A Résultats de mesure

Pour réaliser les mesures, l'intervalle de fréquence des émissions mesurées est de 100 kHz à 6 GHz, le filtre de résolution (RBW) est choisi supérieur ou égal à la canalisation des émissions mesurées. La détection est en mode RMS pour les fréquences des émissions relevées lors de l'analyse spectrale. Un détecteur MAX-hold est utilisé pour les fréquences des émissions extrapolées.

### A.1 Résultat pour le point de mesure A

Le tableau suivant présente toutes les émissions relevées lors de l'analyse spectrale dépassant 0,05 V/m, ou les deux émissions les plus fortes par service dans le cas où le seuil de 0,05 V/m n'est pas atteint. La moyenne spatiale des mesures réalisées est indiquée dans ce tableau.

Seuil de rétention des émissions significatives : 0,05 V/m.

Service	Contributeurs	Champ électrique mesuré (V/m)
<i>HF</i>	–	< 0,05
	–	< 0,05
<i>PMR</i>	–	< 0,05
	–	< 0,05
<i>FM-RNT</i>	–	< 0,05
	–	< 0,05
<i>PMR-BALISES-Objets communicants et GSM-R</i>	–	< 0,05
	–	< 0,05
<i>TV</i>	–	< 0,05
	–	< 0,05
<i>Téléphonie mobile 700 MHz</i>	–	< 0,05
	–	< 0,05

<i>Téléphonie mobile 800 MHz</i>	–	< 0,05
	–	< 0,05
<i>Téléphonie mobile 900 MHz</i>	–	< 0,05
	–	< 0,05
<i>Radars–Balises–FH</i>	–	< 0,05
	–	< 0,05
<i>Téléphonie mobile 1800 MHz</i>	–	< 0,05
	–	< 0,05
<i>DECT</i>	–	< 0,05
	–	< 0,05
<i>Téléphonie mobile 2100 MHz</i>	–	< 0,05
	–	< 0,05
<i>Radars–BLR –FH</i>	–	< 0,05
	–	< 0,05
<i>Téléphonie mobile 2600 MHz</i>	–	< 0,05
	–	< 0,05
<i>WiFi–RLAN</i>	–	1,26
	–	0,3

## B Reportage photo et informations privées

Cette annexe présente les photos des relevés intermédiaires et les informations privées

Informations privées	
<b>Personnes présentes</b>	Aucune
<b>Demandeur</b>	INEO MPLR AGENCE TERTIAIRE MP 10 IMPASSE André Marestan – 31000 – TOULOUSE
<b>Point de contact technique</b>	Lamine Ourak – <a href="mailto:contact@exem.fr">contact@exem.fr</a> – +33(0)5.61.62.96.36

Les relevés intermédiaires sont présentés dans les tableaux ci-dessous :

Point	Localisation	Champ E (V/m)
1	RDC - Hall devant la salle informatique	0,13
		

Point	Localisation	Champ E (V/m)
2	RDC - Hall principal	0,37



Point	Localisation	Champ E (V/m)
3	RDC - Devant la salle 304	0,38



Point	Localisation	Champ E (V/m)
4	Étage 1 - Bâtiment science - devant la salle 310	0,34
		

Point	Localisation	Champ E (V/m)
5	Étage 1 - Bâtiment science - devant le labo SVT	0,35
		

Point	Localisation	Champ E (V/m)
6	Étage 2 - Bâtiment science - devant la salle 321	0,29



Point	Localisation	Champ E (V/m)
7	Étage 2 - Bâtiment science - dans le labo de chimie	1,21



Point	Localisation	Champ E (V/m)
8	Étage 3 - Bâtiment science - salle des professeurs	0,4
		

Point	Localisation	Champ E (V/m)
9	Étage 3 - Bâtiment science - salle 333	0,33
		

Point	Localisation	Champ E (V/m)
10	Étage 4 - Bâtiment science - devant la salle 342	0,37
		

Point	Localisation	Champ E (V/m)
11	Étage 4 - Bâtiment science - salle 341	0,25
		

Point	Localisation	Champ E (V/m)
12	Étage 4 - Bâtiment science - labo de physique	0,35
		

Point	Localisation	Champ E (V/m)
13	Bloc B - étage 2 - salle 214	0,18
		

Point	Localisation	Champ E (V/m)
14	Bloc A - Étage 1 - Devant la salle 115	0,48
		

Point	Localisation	Champ E (V/m)
15	Bloc A - Étage 2 - Devant la salle 128	0,35
		

Point	Localisation	Champ E (V/m)
16	Bloc B - Étage 2 - Devant la salle 220	0,52
		

Point	Localisation	Champ E (V/m)
17	Bloc B - Étage 2 - Devant la salle 225	0,41
		

Point	Localisation	Champ E (V/m)
18	RDC - Département GEII - devant la salle 505	0,8
		

Point	Localisation	Champ E (V/m)
19	RDC - Salle Meleec	0,22
		

Point	Localisation	Champ E (V/m)
20	RDC - Bâtiment 23 - devant la salle 209	0,35
		

Point	Localisation	Champ E (V/m)
21	RDC - Bâtiment 23 - Salle informatique	0,29
		

Point	Localisation	Champ E (V/m)
22	Étage 1 - Bâtiment 11 - Devant la salle 615	0,41
		

Point	Localisation	Champ E (V/m)
23	Étage 1 - Bâtiment 11 - Devant la salle 610	0,51
		

Point	Localisation	Champ E (V/m)
24	Étage 2 - Bâtiment 11 - Devant la salle 625	0,35
		

Point	Localisation	Champ E (V/m)
25	RDC - Bâtiment 13 - Devant la salle 702	0,45
		

Point	Localisation	Champ E (V/m)
26	Étage 1 - Bâtiment 13 - Devant la salle 713	0,51
		

Point	Localisation	Champ E (V/m)
27	Étage 2 - Bâtiment 13 - Devant la salle 725	0,26
		

## C Système de mesure et incertitude de mesure

### C.1 Système de mesure

Les tableaux suivants répertorient les appareils utilisés lors de la mesure :

<b>Équipement</b>	<b>Fabricant</b>	<b>Type</b>	<b>N° de série / Version</b>
Thermomètre - Hygromètre	Kimo	HD110	1P190573295
Télémètre Laser	Bushnell	Tour V3/V4	034371
Câble SRM	Narda	3602/02	AC-0348
Logiciel de mesure	Exem	WaveScanner	3.1.1

## C.2 Certificats d'étalonnage

Sonde isotropique large bande				
Fabricant	Libellé	Type	N° de série	Date d'étalonnage
Narda	Champmètre	NBM-550	B-0610	07/10/2019
Narda	Sonde isotropique 100 kHz–6 GHz	EF-0691	A-0115	07/10/2019





**NATIONAL PHYSICAL LABORATORY**  
Teddington Middlesex UK TW11 0LW Telephone +44 20 8977 3222

**Certificate of Calibration**

**NARDA RADIATION METER**  
Probe Type: EF0691 S/N: A-0115  
Meter Type: NBM-550 S/N: B-0610

This certificate is issued in accordance with the laboratory accreditation requirements of the United Kingdom Accreditation Service. It provides traceability of measurement to the SI system of units and/or to units of measurement realised at the National Physical Laboratory or other recognised national metrology institutes. This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of the issuing laboratory.

---

**FOR:** M2S SARL  
3 bis, rue des Martins Pêcheurs  
66700 Argelès sur Mer  
France

**ON BEHALF OF:** EXEM  
39 Avenue Crampel  
31400 Toulouse  
France

**ORDER NUMBER:** 19/6350C-2

**CUSTOMER'S REFERENCE:** CH09-LB-09-EF

**DATE(S) OF CALIBRATION:** 7 - 9 October 2019

**PREVIOUS NPL CERTIFICATE:** 2012060333-2 dated 15 August 2012

The United Kingdom Accreditation Service (UKAS) is one of the signatories to the International Laboratory Accreditation Co-operation (ILAC) Arrangement for the mutual recognition of calibration certificates.

---

**Reference:** 2019080272-6  
**Date of issue:** 10 October 2019  
**Checked by:** 

**Signed:**   
**Name:** E R Goodall  
**(Authorised Signatory)**  
on behalf of NPLML

**Page 1 of 8**

This certificate is consistent with the capabilities that are included in Appendix C of the MRA drawn up by the CIPM. Under the MRA, all participating Institutes recognise the validity of each other's calibration and measurement certificates for the quantities, ranges and measurement uncertainties specified in Appendix C for details see <http://www.bipm.org>.



### Analyseur de spectre

Fabricant	Libellé	Type	N° de série	Date d'étalonnage
Narda	Analyseur de spectre	SRM-3006	I-0025	29/01/2020



Certificate of Calibration		
Issued By Trescal Ltd		
Date of Issue: 29 January 2020	Certificate Number: 3216090001	

Trescal Ltd  
Saxony Way  
Blackbushe Business Park  
Yateley, Hampshire,  
GU46 6ST  
Tel: +44(0) 1252 533 300  
Fax: +44(0) 1252 533 333  
Email: Calibration.Yateley@trescal.com

Page 1 of 6

APPROVED SIGNATORY

  
Jeremy Struthers

**Customer:**  
EMC Partner France, 33 Avenue d'Orlic  
Egletons, 19300, France

On behalf of: EXEM

**Equipment Details**

Description:	Selective Radiation Meter	Date of Receipt:	20/Jan/2020
Manufacturer:	Narda	Order No:	PRO112412
Type No:	SRM3006	Our Reference:	00404761
Range:		Date:	29/Jan/2020
Serial No:	I-0025		
Calibrated By:	David Laban		

**Calibration Summary**

This certificate is issued in accordance with the laboratory accreditation requirements of the United Kingdom Accreditation Service. It provides traceability of measurement to the SI system of units and/or to units of measurement realised at the National Physical Laboratory or other recognised national metrology institutes. This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of the issuing laboratory.

The item(s) covered by this calibration certificate were calibrated at the Trescal laboratory shown at the top of the page.

**Ambient Conditions**      Temperature:    23°C ± 2°C

**Date of next calibration:**    29/Jan/2021

The results given within this certificate only relate to the item calibrated. The uncertainty limits quoted refer to the measured values only, with no account being taken of the instruments ability to maintain its calibration. The reported expanded uncertainty is based upon a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k=2 providing a confidence level of approximately 95%. The uncertainty evaluation has been derived from: EA-402:02-2013 'Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration'.

EMS 00004-28-May2018

Antenne H triaxiale 9 kHz–250 MHz

Fabricant	Libellé	Type	N° de série	Date d'étalonnage
Narda	Antenne H triaxiale 9 kHz–250 MHz	3581/02	AA-0228	06/01/2020



NATIONAL PHYSICAL LABORATORY  
Teddington Middlesex UK TW11 0LW Telephone +44 20 8977 3222



Certificate of Calibration

NARDA SELECTIVE RADIATION METER  
Tri-axial Probe Type: P/N 3581/02 S/N: AA-0228  
Base Unit Type: SRM P/N 3006/01 S/N: I-0025

This certificate is issued in accordance with the laboratory accreditation requirements of the United Kingdom Accreditation Service. It provides traceability of measurement to the SI system of units and/or to units of measurement realised at the National Physical Laboratory or other recognised national metrology institutes. This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of the issuing laboratory.

FOR: EMC Partner France  
35 Avenue of Orlic  
F-19300 Egletons  
France

ON BEHALF OF: EXEM  
39 avenue Crampel  
31400 Toulouse  
France

CUSTOMER'S REFERENCE: CH04-AS04-H (Probe) & CH04-AS04-SRM (Meter)

DATE(S) OF CALIBRATION: 17 December 2019 - 6 January 2020

The United Kingdom Accreditation Service (UKAS) is one of the signatories to the International Laboratory Accreditation Co-operation (ILAC) Arrangement for the mutual recognition of calibration certificates.

Reference: 2019100084-1  
Date of issue: 6 January 2020  
Checked by: 

Signed:   
Name: D A Knight  
on behalf of NPLML

Page 1 of 8

Antenne E triaxiale 27 MHz–3 GHz

Fabricant	Libellé	Type	N° de série	Date d'étalonnage
Narda	Antenne E triaxiale 27 MHz–3 GHz	3501/03	K-0967	10/01/2020



NATIONAL PHYSICAL LABORATORY  
Teddington Middlesex UK TW11 0LW Telephone +44 20 8977 3222



Certificate of Calibration

NARDA SELECTIVE RADIATION METER  
Tri-axial Probe Type: P/N 3501/03 S/N: K-0967  
Base Unit Type: SRM P/N 3006/01 S/N: I-0025

This certificate is issued in accordance with the laboratory accreditation requirements of the United Kingdom Accreditation Service. It provides traceability of measurement to the SI system of units and/or to units of measurement realised at the National Physical Laboratory or other recognised national metrology institutes. This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of the issuing laboratory.

FOR: EMC Partner France  
35 Avenue of Orluc  
F-19300 Egletons  
France

ON BEHALF OF: EXEM  
39 avenue Crampel  
31400 Toulouse  
France

CUSTOMER'S REFERENCE: CH04-AS04-E1 (Probe) & CH04-AS04-SRM (Meter)

DATE(S) OF CALIBRATION: 16 December 2019 - 10 January 2020

The United Kingdom Accreditation Service (UKAS) is one of the signatories to the International Laboratory Accreditation Co-operation (ILAC) Arrangement for the mutual recognition of calibration certificates.

Reference: 2019100084-2  
Date of issue: 10 January 2020  
Checked by: 

Signed:   
Name: D A Knight  
(Authorised Signatory)

on behalf of NPLML

WP/CO/09/13



This certificate is consistent with the capabilities that are included in Appendix C of the MRA drawn up by the CIPM. Under the MRA, all participating institutes recognise the validity of each other's calibration and measurement certificates for the quantities, ranges and measurement uncertainties specified in Appendix C (for details see <http://www.bipm.org>).

Antenne E triaxiale 420 MHz–6 GHz

Fabricant	Libellé	Type	N° de série	Date d'étalonnage
Narda	Antenne E triaxiale 420 MHz–6 GHz	3502/01	F-0004	16/12/2019



NATIONAL PHYSICAL LABORATORY  
Teddington Middlesex UK TW11 0LW Telephone +44 20 8977 3222



Certificate of Calibration

NARDA SELECTIVE RADIATION METER  
Tri-axial Probe Type: P/N 3502/01 S/N: F-0004  
Base Unit Type: SRM P/N 3006/01 S/N: I-0025

This certificate is issued in accordance with the laboratory accreditation requirements of the United Kingdom Accreditation Service. It provides traceability of measurement to the SI system of units and/or to units of measurement realised at the National Physical Laboratory or other recognised national metrology institutes. This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of the issuing laboratory.

FOR: EMC Partner France  
35 Avenue of Orlic  
F-19300 Egletons  
France

ON BEHALF OF: EXEM  
39 avenue Crampel  
31400 Toulouse  
France

CUSTOMER'S REFERENCE: CH04-AS04-E2 (Probe) & CH04-AS04-SRM (Meter)

DATE(S) OF CALIBRATION: 10 - 16 December 2019

The United Kingdom Accreditation Service (UKAS) is one of the signatories to the International Laboratory Accreditation Co-operation (ILAC) Arrangement for the mutual recognition of calibration certificates.

Reference: 2019100084-3

Date of issue: 20 December 2019

Checked by: *E. Howell*

Signed: *D. Knight*

Name: D A Knight

Page 1 of 10

(Authorised Signatory)

on behalf of NPLML

WP/CO/09/13



This certificate is consistent with the capabilities that are included in Appendix C of the MRA drawn up by the CIPM. Under the MRA, all participating institutes recognise the validity of each other's calibration and measurement certificates for the quantities, ranges and measurement uncertainties specified in Appendix C (for details see <http://www.bipm.org>).

### C.3 Détails des incertitudes de mesure

Les tableaux suivants fournissent le détail du calcul de l'incertitude de mesure :

Cas A : évaluation globale de l'exposition (100 kHz à 6 GHz)					
Source d'erreur	Valeur Maximales ± (%)	Distribution	Coefficient de sensibilité	Coefficient de réduction	Incertitude type $1\sigma \pm$ (%)
Raccordement	8,1	k=2	1	2	4,1
Réponse en fréquence	39,3	rectangulaire	1	1,73	22,7
Linéarité	1,9	rectangulaire	1	1,73	1,1
Isotropie	3,0	rectangulaire	1	1,73	1,7
Température	12,2	k=2	1	2	6,1
Moyenne spatiale	41,3	rectangulaire	1	1,73	23,8
Influence du corps	12,2	rectangulaire	1	1,73	7,0
Dérive	33,4	rectangulaire	1	3,46	9,6
<b>Incertitude composée en % : <math>\mu c</math></b>					35,8
<b>Facteur d'élargissement : k</b>					1,96
<b>Incertitude élargie en % : <math>\mu e = k \times \mu c</math></b>					70,2

<b>Cas B : évaluation détaillée de l'exposition (100 kHz à 6 GHz)</b>					
<b>Source d'erreur</b>	<b>Valeur Maximales ± (%)</b>	<b>Distribution</b>	<b>Coefficient de sensibilité</b>	<b>Coefficient de réduction</b>	<b>Incertitude type <math>1\sigma</math> ± (%)</b>
Raccordement	11,6	k=2	1	2	5,8
Dérive	74,6	rectangulaire	1	3,46	21,6
Linéarité	3,3	rectangulaire	1	1,73	1,9
Interpolation en fréquence	20,0	rectangulaire	1	1,73	11,6
Isotropie	2,9	rectangulaire	1	1,73	1,7
Moyenne spatiale	41,3	rectangulaire	1	1,73	23,8
Influence du corps	12,2	rectangulaire	1	1,73	7,0
<b>Incertitude composée en % : <math>\mu c</math></b>					35,4
<b>Facteur d'élargissement : k</b>					1,96
<b>Incertitude élargie en % : <math>\mu e = k \times \mu c</math></b>					69,4